


# JLD9400 消防物联网网关 安装调试手册

## 目录

一 产品介绍.....	3
二 设备安装.....	3
三 设备接线、调试.....	3
四 联系方式.....	5

## 一 产品介绍

JLD9400 消防物联网网关为系统的核心，用于配合各子系统将现场采集的火警信息及消防设备运行状态传输至消防监控中心。系统的建设为科学研判火灾形势、提高预判决策能力、定向指导业务工作提供强大的数据支撑，最终实现“数据强消、预知预警、掌握主动、智在管理、慧在应用”。

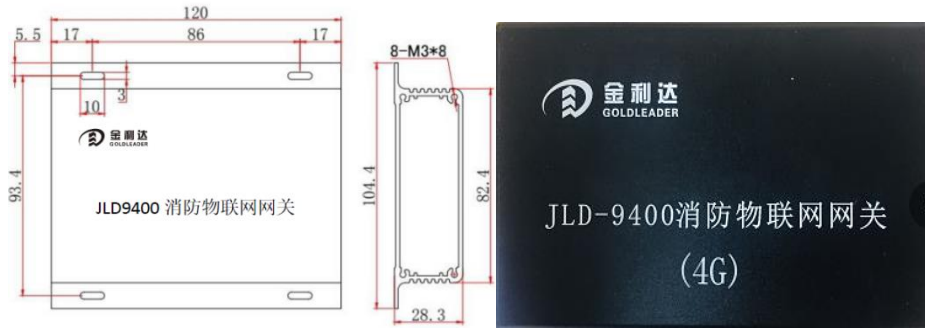

(图1 JLD9400 示意图)

## 二 设备安装

该设备与主机配套使用，选用磁铁底座可吸附于主机上，该设备外部供电为 220V；

## 三 设备接线、调试



(图二：网关程序导入接口)



(图3 网关、转换板卡供电接口，信号输入口)

接口 1 为电源适配器给网关供电口，输入电压为 24V；


接口 2 为网关给并口数据转换板卡供电口，输出电压为 5V；  
接口 3 中，其中 G 对应并口数据转换板卡上的 G，T 对应 T；  
转换板卡具体接法如下图：



(图 4 转换板卡与网关对应接口)



(图 5 转换板卡与主机及打印机对应接口)

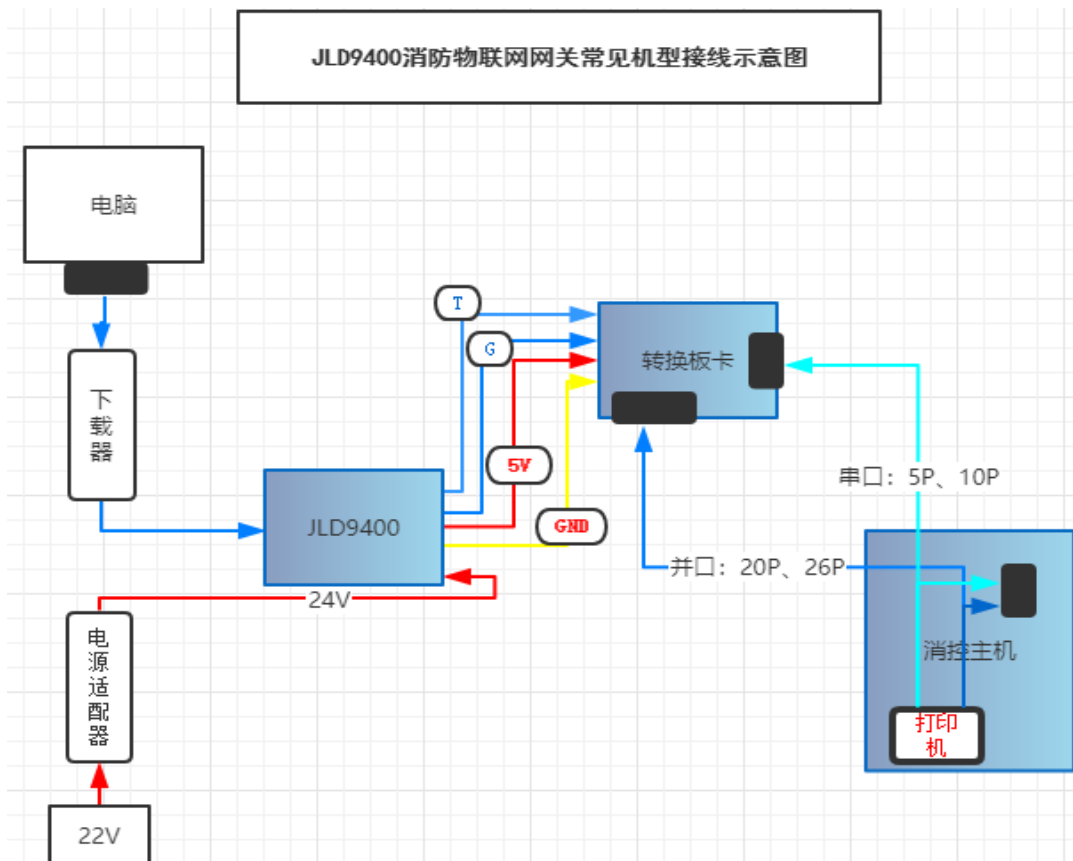

(图 6 消防物联网网关接线说明)

## 四 联系方式

电话：0931-2502014、17726910946

网址：[www.lzjlddz.com](http://www.lzjlddz.com)

邮箱：[843548407@qq.com](mailto:843548407@qq.com)

地址：甘肃省兰州市七里河区彭家坪留学生产业园 2 楼

